
DENUS OUTDOOR H.P.LED


ΔΕΚ 2023


οδηγίες τοποθέτησης

εξωτερικού χώρου /
όψεις

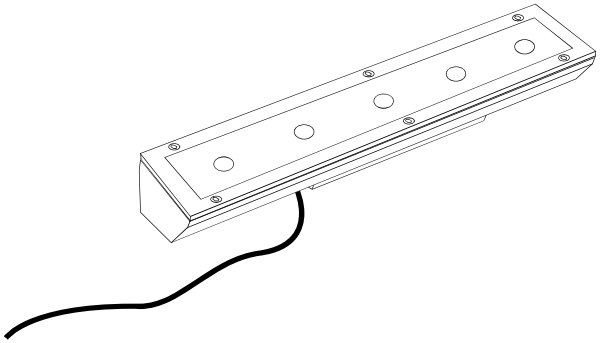


1 **Εγκατάσταση** Κάντε στεγανή ηλεκτρική σύνδεση.




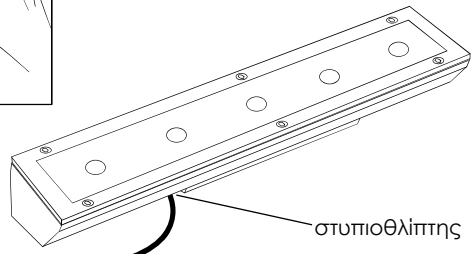



Χρησιμοποιήστε στεγανό σύνδεσμο, τουλάχιστον IP65.




Εργαλεία / εξαρτήματα









2 Βιδώστε το στήριγμα U σε τοίχο, έδαφος ή οροφή.
Χρησιμοποιήστε ούπα.

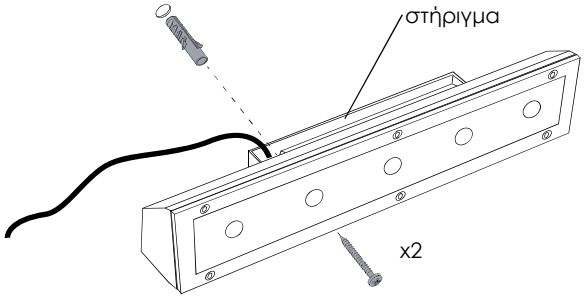

Διαστάσεις στηρίγματος

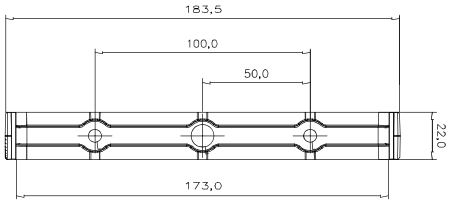

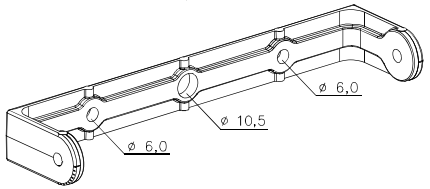


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

IP65

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα | Τηλ: (+30) 210 6208 230 E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

CE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

GREENLIGHT


DENUS OUTDOOR H.P.LED

DEC 2023


installation instructions


outdoor/ facade



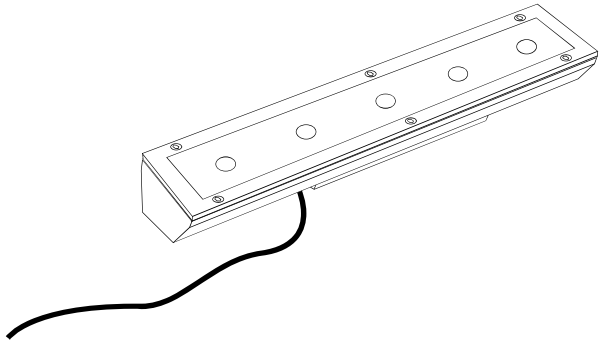


1 Installation Make waterproof wiring connection.




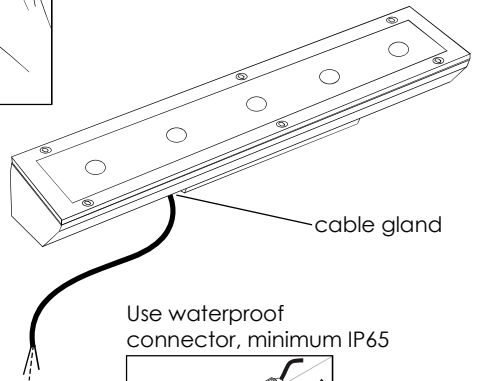



Use waterproof
connector, minimum IP65




Tool accessories









2 Screw the U holding system on the wall /ground /ceiling surface. Use wall plugs.

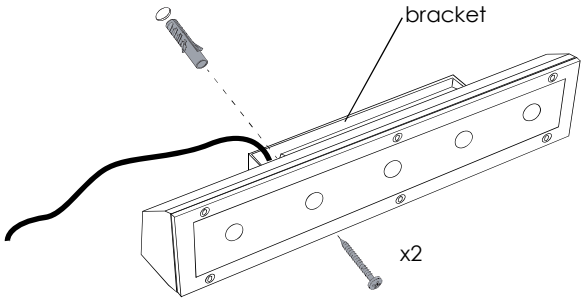

bracket dimensions

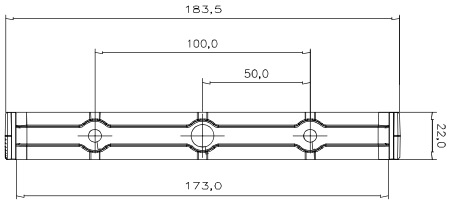

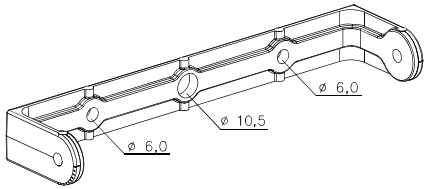


USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

IP65

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT