NINIO 2 H.P.LED

DEC 2023


installation instructions

outdoor/facade


1 Installation

1a Ceiling Mounted


a.Adjust restraint system on ceiling.

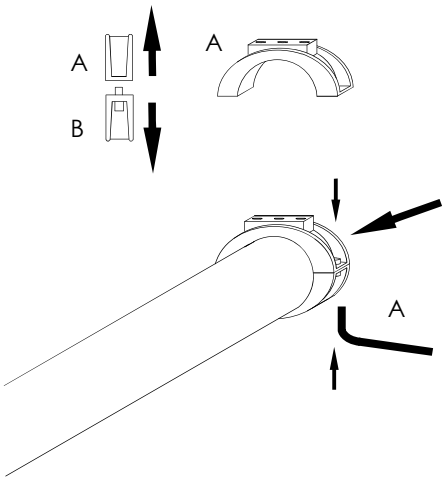

b. Make holes.
c. Join the rings.

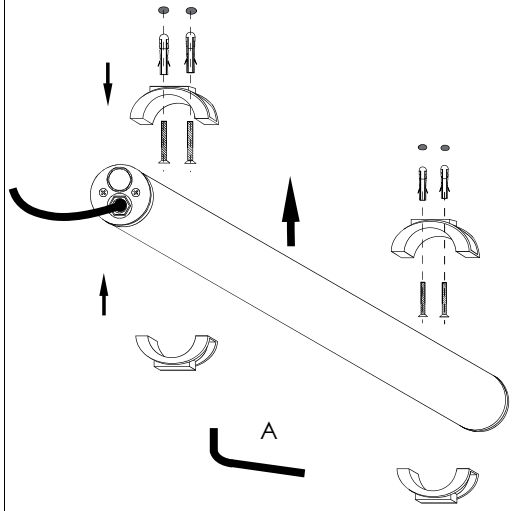


Tool accessories





1b Ceiling Suspended

a. Measure the distances for ceiling suspensions.
b. Adjust the suspension system.
c. Cut the extra wire off.

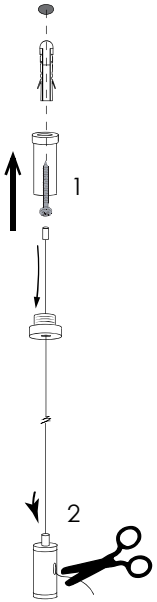

2 Make waterproof wiring connection.



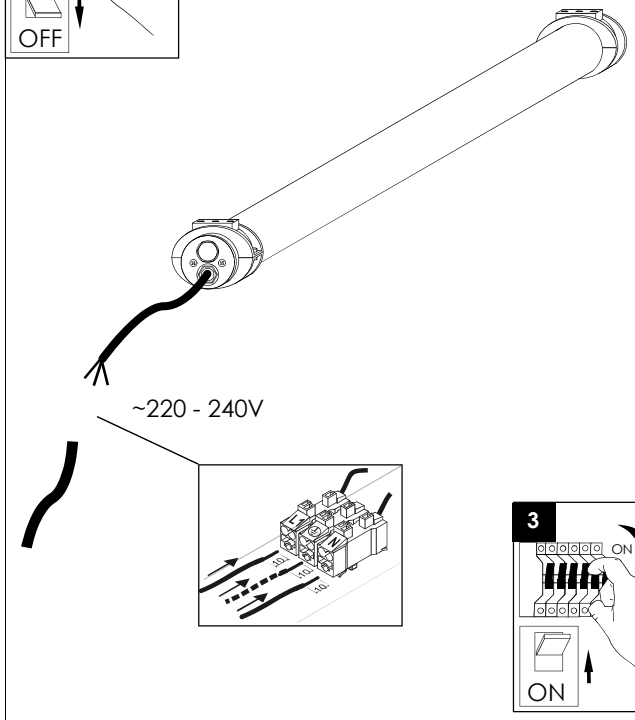

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touchLED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68

GREENLIGHT

NINIO 2 H.P.LED

ΔΕΚ 2023


οδηγίες τοποθέτησης

⊕ εξωτερικού χώρου / facade


1 Εγκατάσταση

1α Τοποθέτηση στην οροφή

α. Αποσυναρμολογήστε το σύστημα συγκράτησης.

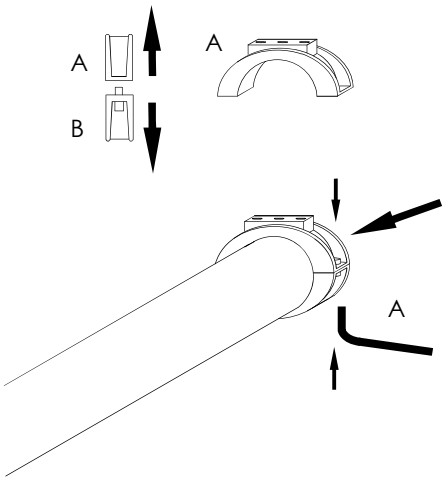


Εργαλεία



β. Κάντε τις τρύπες στην οροφή και στερεώστε τα εξαρτήματα.

γ. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα και ασφαλίστε το σύστημα συγκράτησης.

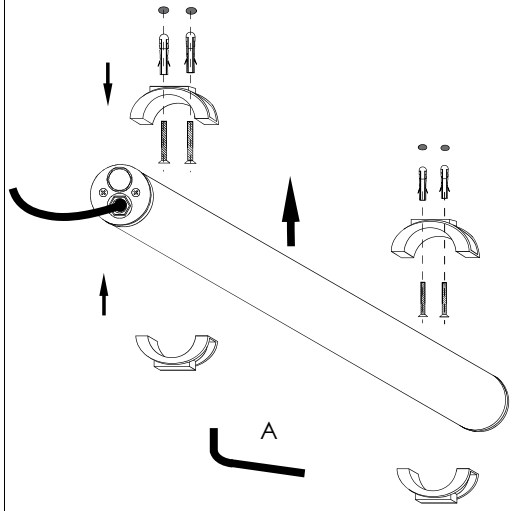


1β Αναρτημένο στην οροφή


α. Μετρήστε τις αποστάσεις.


β. Ρυθμίστε το σύστημα ανάρτησης.

γ. Κόψτε το επιπλέον καλώδιο.

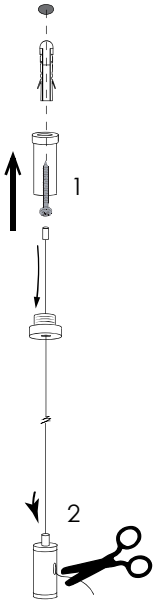


2 Κάντε στεγανή σύνδεση.



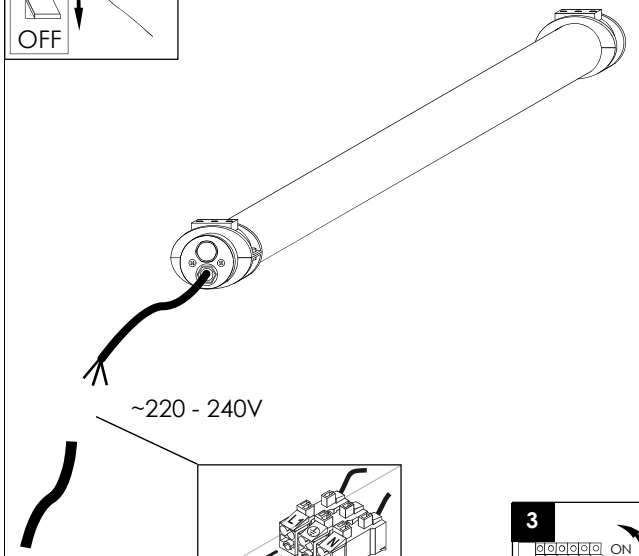

3



Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βροχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68 CE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

GREENLIGHT