
NOTUS 19 LINEAR LED

ΑΠΡ 2019

οδηγίες εγκατάστασης

⊕ εσωτερικού χώρου/ profile

1 **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:** ΟΡΟΦΗ

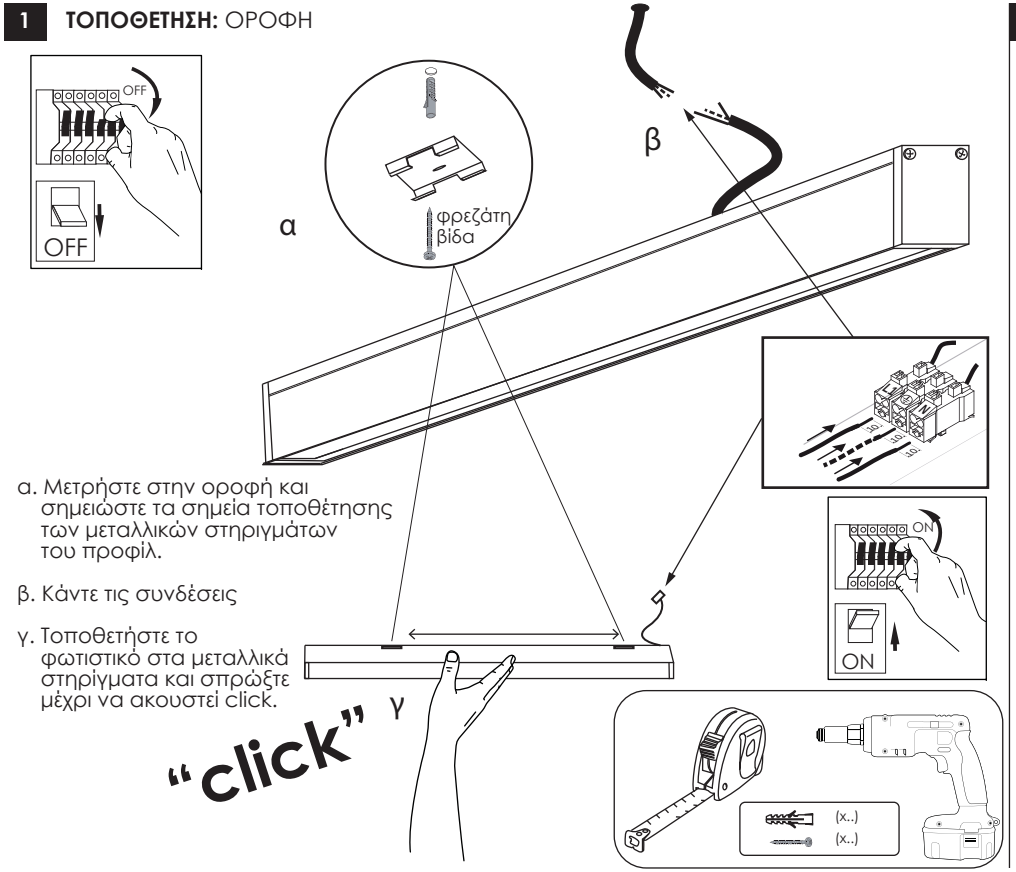


α. Μετρήστε στην οροφή και σημειώστε τα σημεία τοποθέτησης των μεταλλικών στηριγμάτων του προφίλ.

β. Κάντε τις συνδέσεις

γ. Τοποθετήστε το φωτιστικό στα μεταλλικά στηρίγματα και σπρώξτε μέχρι να ακουστεί click.

2 **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:** ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ

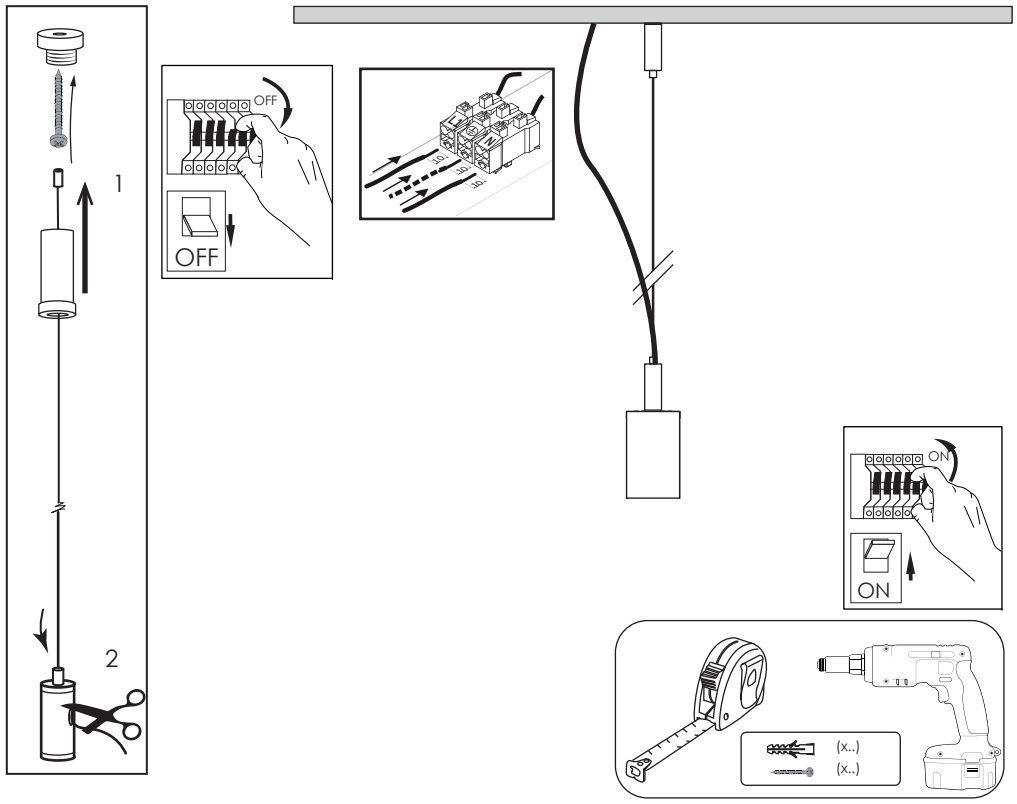


Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί

ΠΡΟΣΟΧΗ
μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



IP40

BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


NOTUS 19 LINEAR LED

APR 2019

installation instructions

indoor/ profile

1 **INSTALLATION:** Mounted ceiling

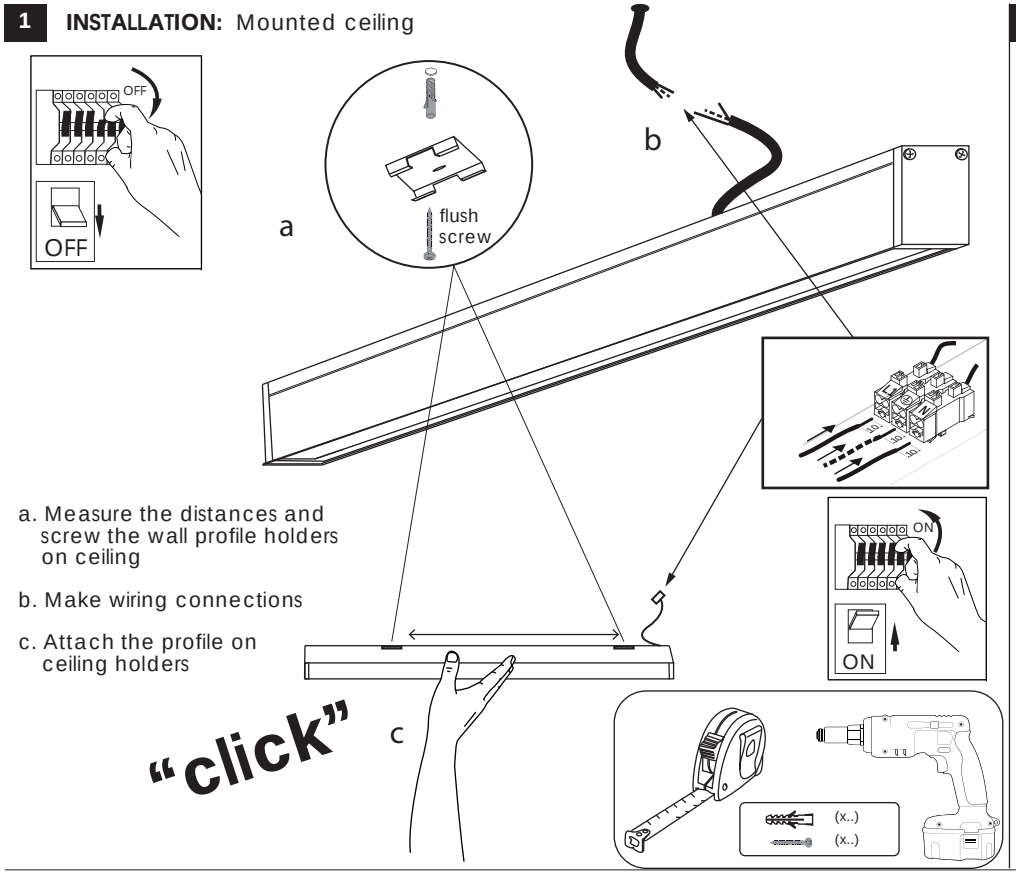


a. Measure the distances and screw the wall profile holders on ceiling

b. Make wiring connections

c. Attach the profile on ceiling holders


2 **INSTALLATION:** Suspended

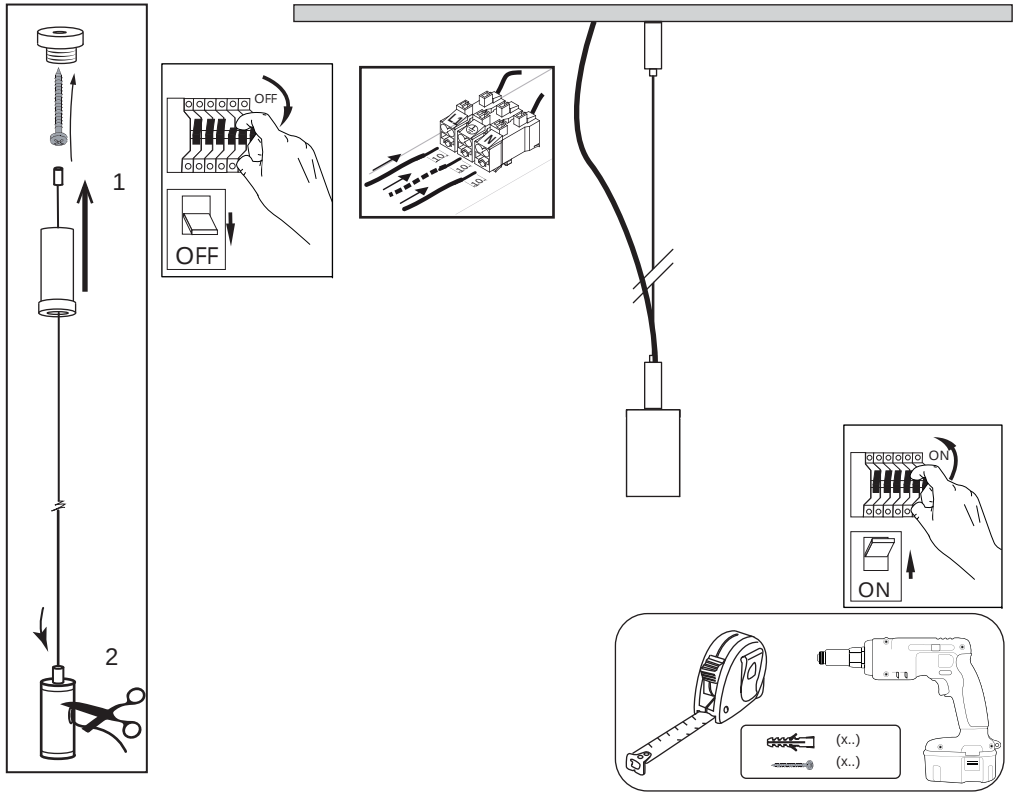


USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Replace any cracked shield



CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



IP40

BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT