DEC 2025


NOVUS IN GROUND

installation instructions


outdoor / facade

1 Installation

Fit NOVUS IN Box-Ground base in the ground and insert part B in the fiting. This piece will help the profile (part A) to maintain its shape. Then build concrete floor.

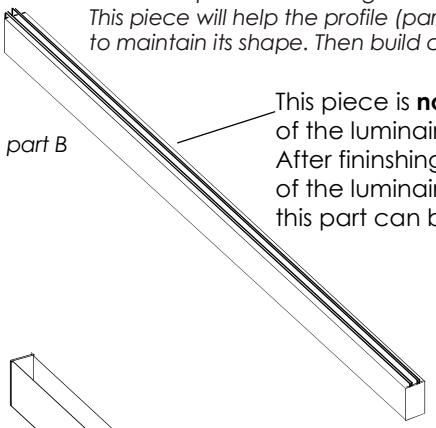


This piece is **not** part of the luminaire
After fininshing installation of the luminaire, this part can be discarded.

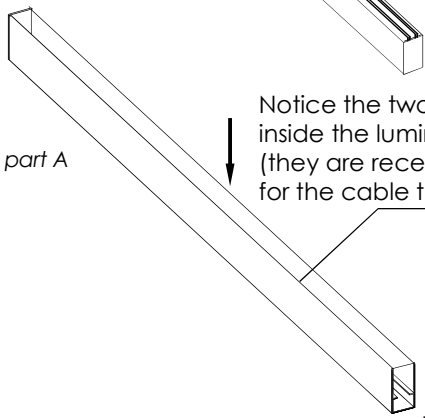

Notice the two plugs inside the luminaire (they are receptors for the cable tubes)

NOVUS IN Box-Ground base


2 Remove the caps of the receptors and built drainage.

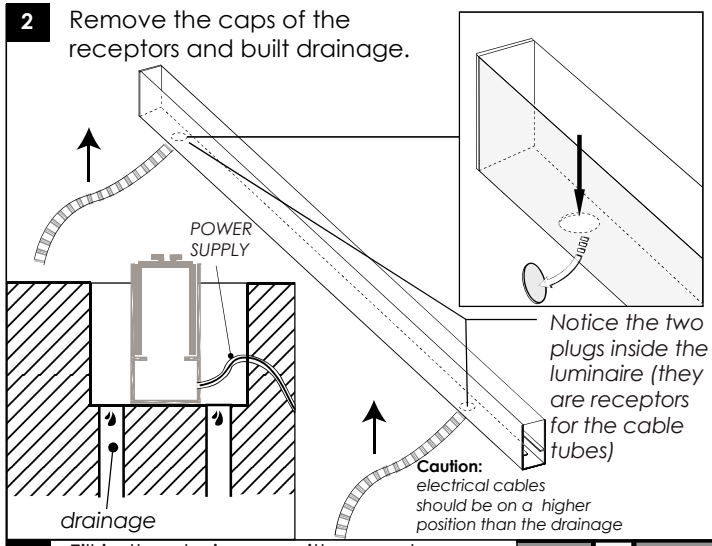

Notice the two plugs inside the luminaire (they are receptors for the cable tubes)


Caution: *electrical cables should be on a higher position than the drainage*

3 Fill in the drainage with gravel.

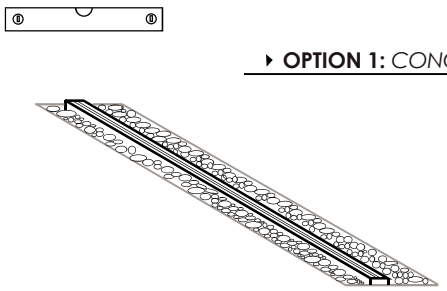

- **OPTION 1:** *CONCRETE WITH GEOTEXTILES*
- **OPTION 2:** *GRAVEL*
- **OPTION 3:** *MARBLE*

4 To install part C in the Novus box,firstly, use a screwdriver to remove part B.

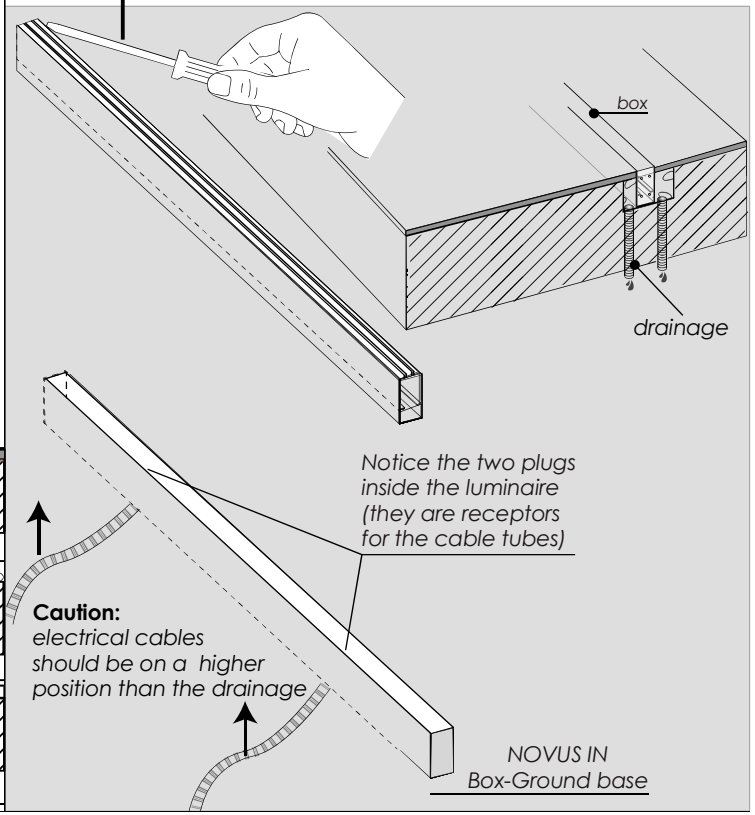

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves before you touch LED systems

CAUTION
Replace any cracked shield

BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68

GREENLIGHT


NOVUS IN GROUND

DEC 2025


installation instructions

outdoor / facade


5

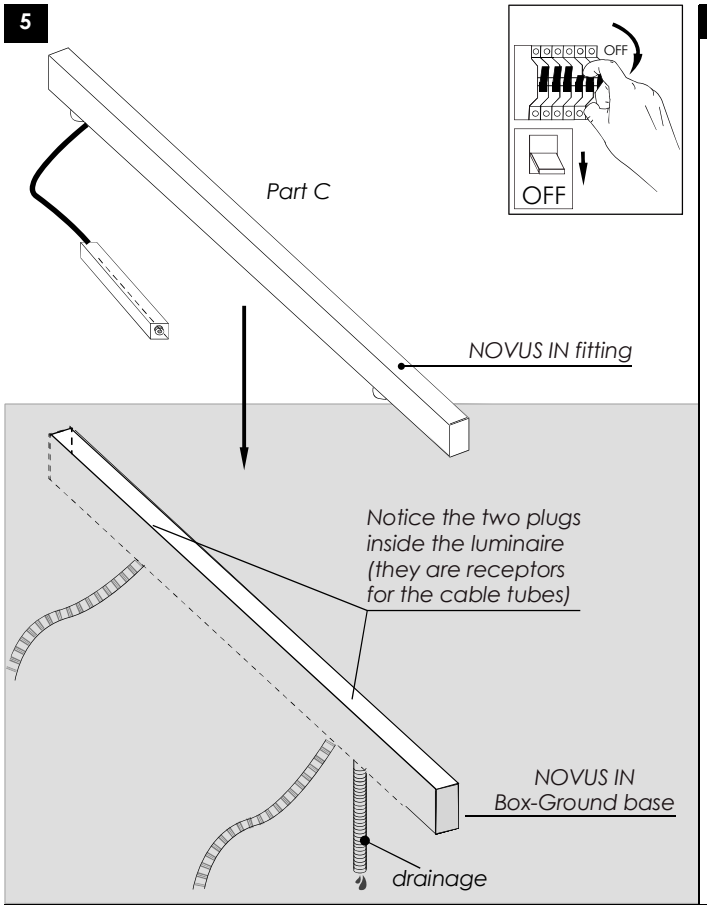


6 Make wiring connections.

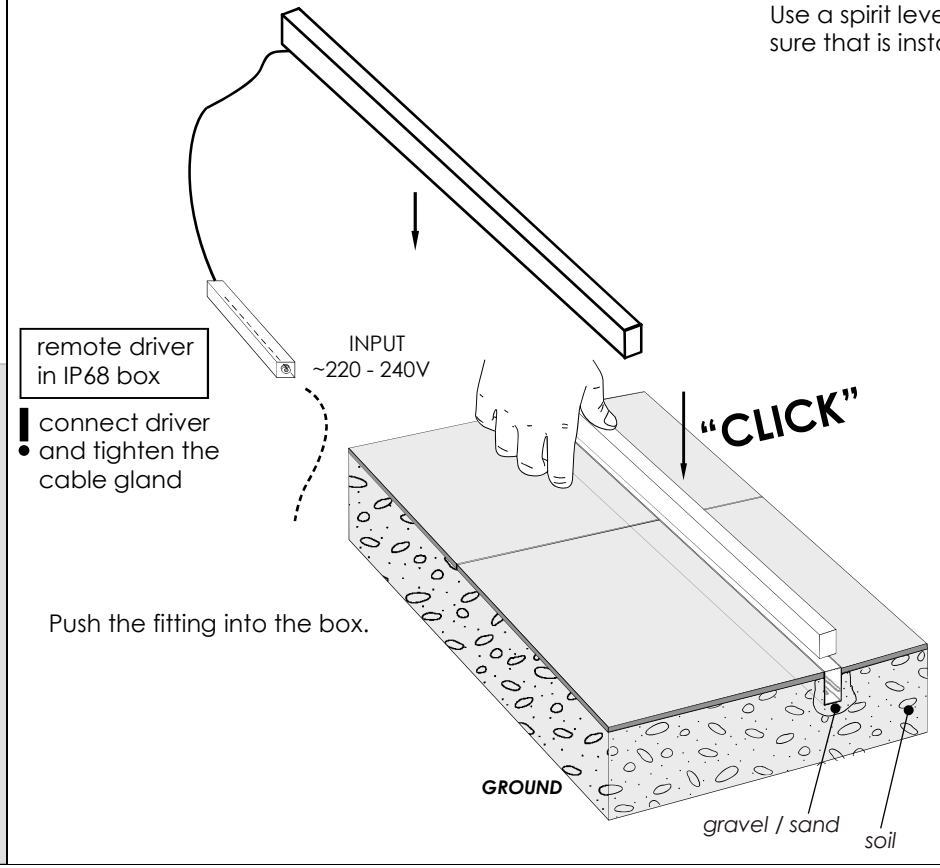

Use a spirit level to make sure that is installed correctly

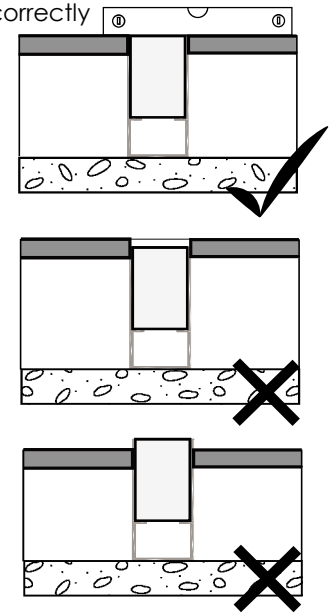

7



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT


NOVUS IN GROUND

οδηγίες τοποθέτησης

εξωτερικού χώρου / εδάφους


1 **Installation**

Τοποθετήστε το κουτί εγκατάστασης- βάση (A) μέσα στο έδαφος. Στη συνέχεια τοποθετήστε το εξάρτημα (B) μέσα στο κουτί. Το εξάρτημα (B) βοηθάει στο να μην αλλοιωθεί το σχήμα της βάσης εγκατάστασης (A).

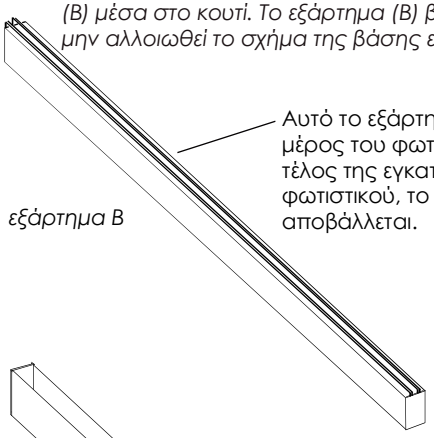

εξάρτημα B

Αυτό το εξάρτημα **δεν** αποτελεί μέρος του φωτιστικού. Μετά το τέλος της εγκατάστασης του φωτιστικού, το εξάρτημα αποβάλλεται.

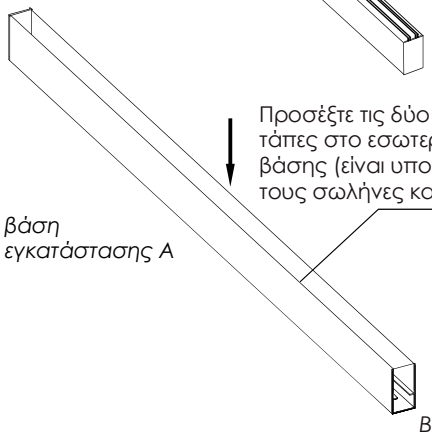


βάση εγκατάστασης A

Προσέξτε τις δύο λαστιχιένες τάπες στο εσωτερικό της βάσης (είναι υποδοχείς για τους σωλήνες καλωδίων).

NOVUS IN Box-Ground βάση


2 Αφαιρέστε τα καπάκια από τους υποδοχείς και κατασκευάστε την αποστράγγιση.

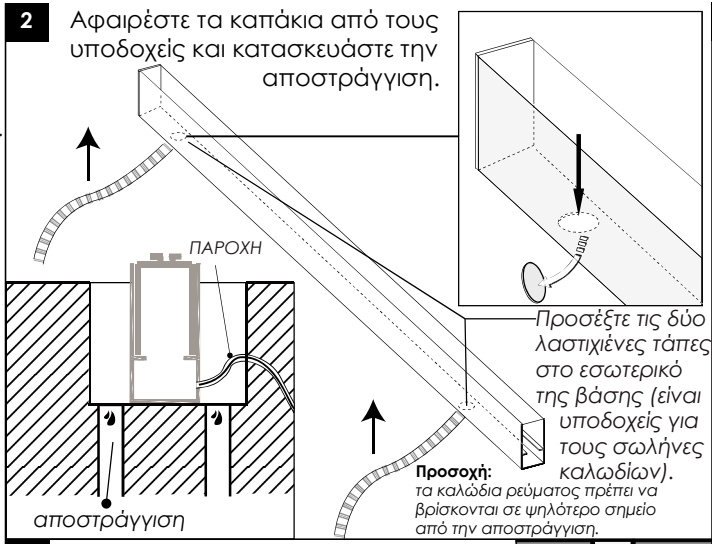


Προσέξτε τις δύο λαστιχιένες τάπες στο εσωτερικό της βάσης (είναι υποδοχείς για τους σωλήνες καλωδίων).

Προσοχή: *τα καλώδια ρεύματος πρέπει να βρίσκονται σε ψηλότερο σημείο από την αποστράγγιση.*

3 Γεμίστε την αποστράγγιση με χαλίκι.



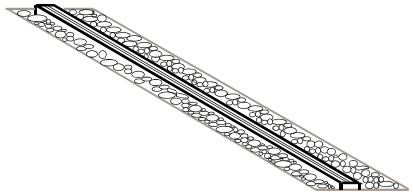



▸ **ΕΠΙΛΟΓΗ 1:** *ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ*

▸ **ΕΠΙΛΟΓΗ 2:** *ΧΑΛΙΚΙ*

▸ **ΕΠΙΛΟΓΗ 3:** *ΜΑΡΜΑΡΟ*

4 Για να εγκαταστήσετε το φωτιστικό σώμα (C) στη βάση εδάφους, πρώτα, πρέπει να αφαιρέσετε το εξάρτημα B.

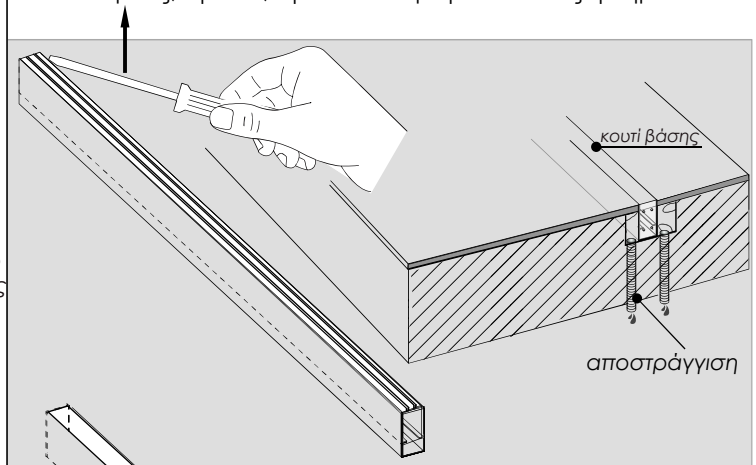

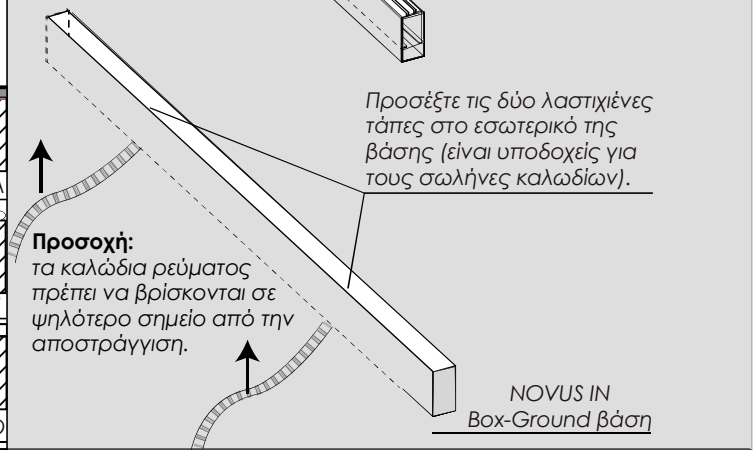

Προσέξτε τις δύο λαστιχιένες τάπες στο εσωτερικό της βάσης (είναι υποδοχείς για τους σωλήνες καλωδίων).

Προσοχή: *τα καλώδια ρεύματος πρέπει να βρίσκονται σε ψηλότερο σημείο από την αποστράγγιση.*

NOVUS IN Box-Ground βάση

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT


NOVUS IN GROUND

ΔΕΚ 2025


οδηγίες τοποθέτησης

⊕ εξωτερικού χώρου / εδάφους


5

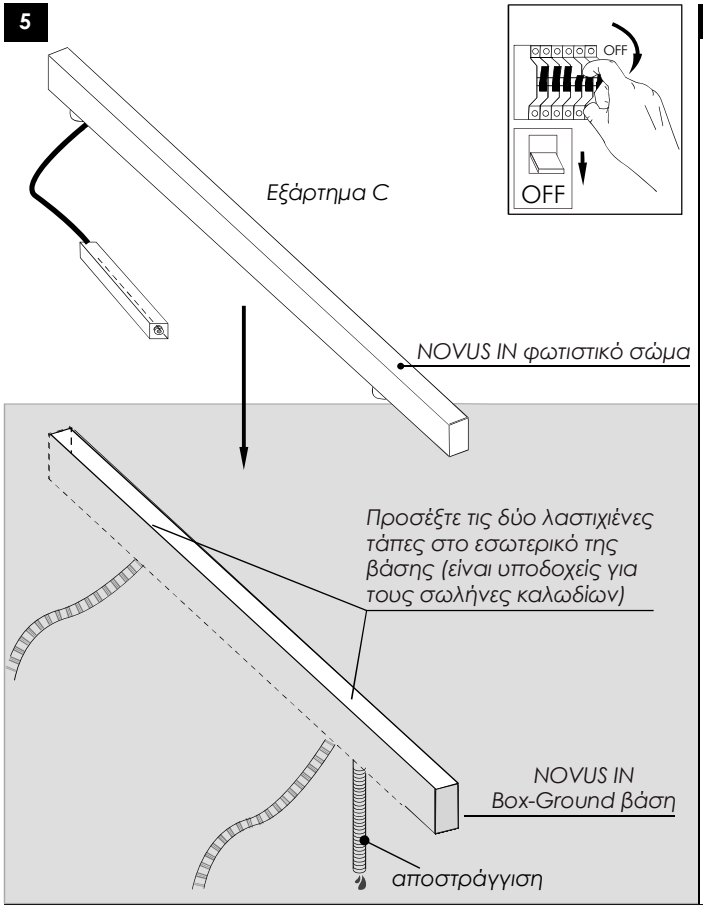


6 Κάντε τις συνδέσεις.

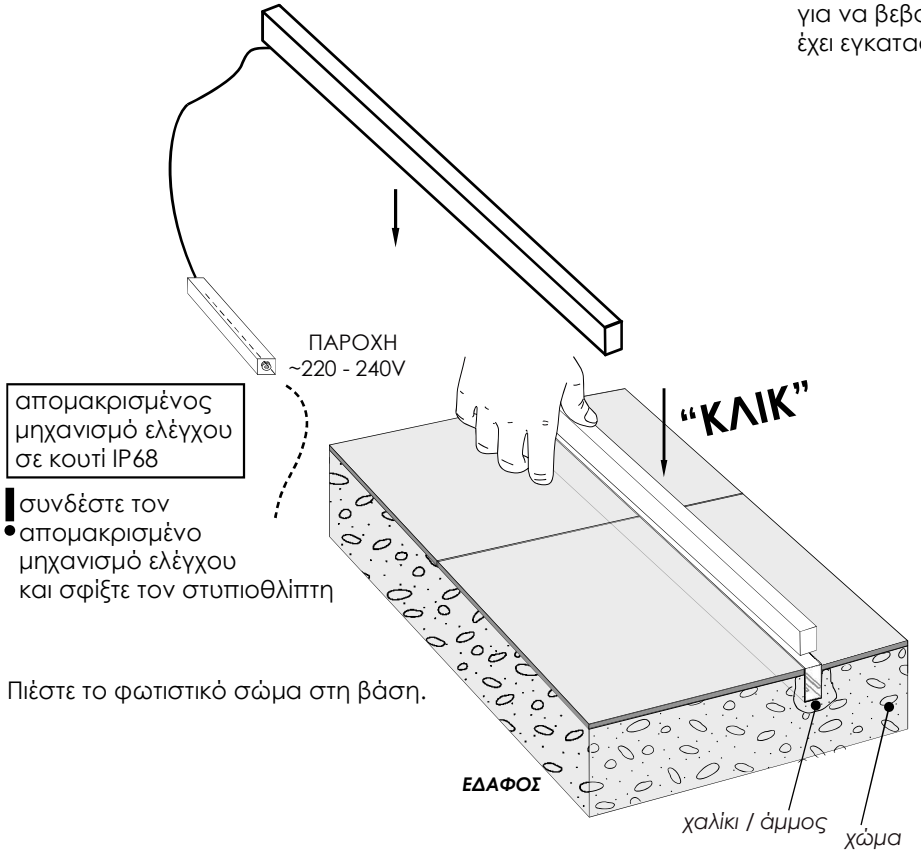

Χρησιμοποιείστε αλφάδι για να βεβαιωθείται ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.

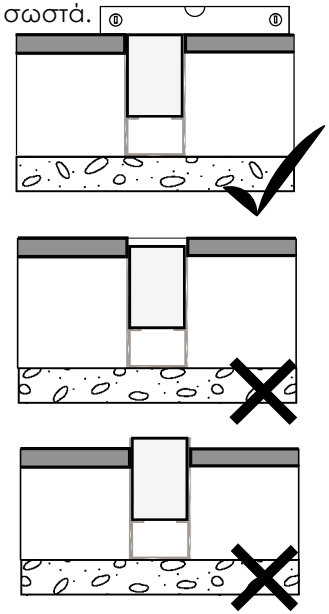

7



Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP68 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT