


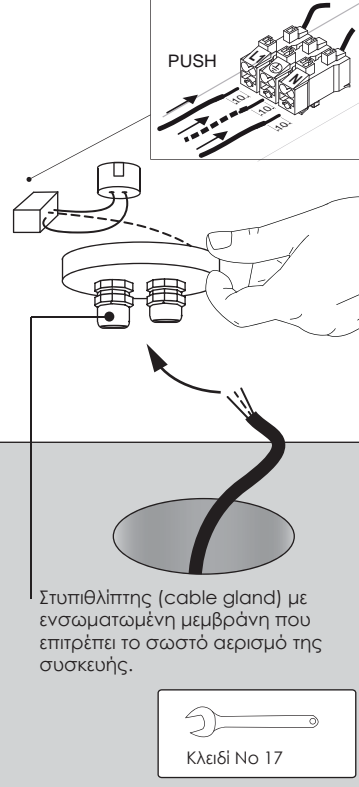
# TERES 1 GROUND GU10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ TERES 1 GROUND GU10

**1 Εγκατάσταση**  
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάτω τμήμα της βάσης.




**2** Περάστε το καλώδιο της παροχής μέσα στο στυπιοθλίπτη και συνδέστε με την κλέμα.



Στυπιοθλίπτης (cable gland) με ενσωματωμένη μεμβράνη που επιτρέπει το σωστό αερισμό της συσκευής.


Κλειδί No 17

**3** Βιδώστε το κάτω τμήμα του φωτιστικού και τοποθετήστε στο έδαφος.

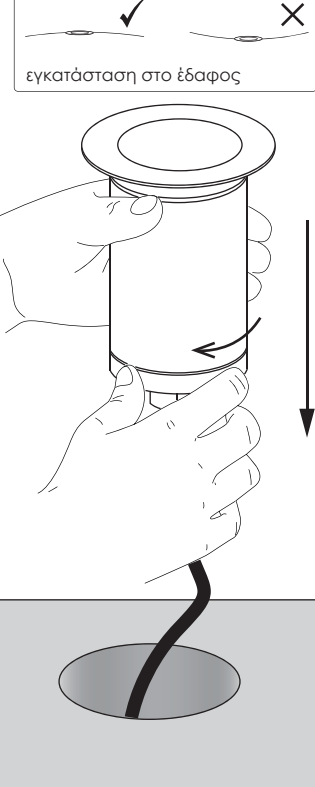


εγκατάσταση στο έδαφος


**4 Αντικατάσταση λαμπτήρα**  
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι του φωτιστικού σώματος.



**5** Αφαιρέστε το έλασμα συγκράτησης του λαμπτήρα.

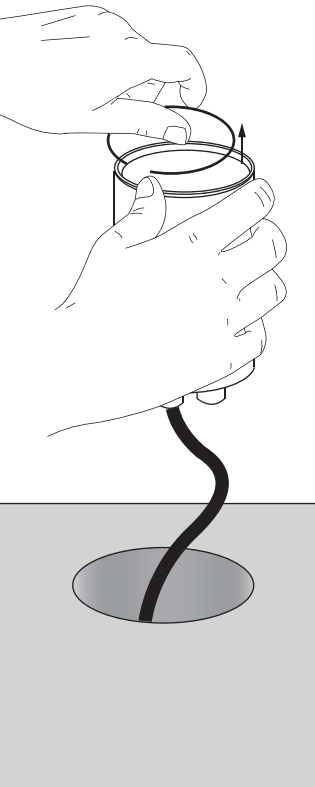

**6** Τοποθετήστε τον λαμπτήρα και μετά το έλασμα συγκράτησης. Βιδώστε το καπάκι και τοποθετήστε το φωτιστικό στο έδαφος.

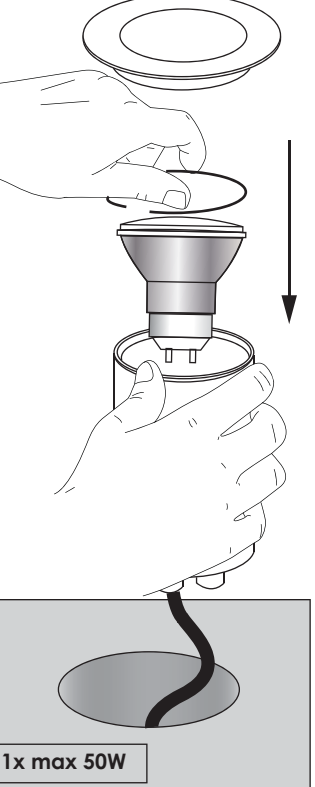

1x max 50W

## Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γείωσης, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην επικέφαλη της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούτια και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό

Στατικό φορτίο 5kN

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



IP65  CE

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2014